

T439



Sistema
Radiante

Kit para toallero cromado 1/2" x 16



► Especificaciones de producto

Juego cromado para toallero con válvula y detentor combinados.

CÓDIGO	DETALLE
T439LX023	Kit para toallero 1/2 x 16, válvula a izquierda y detentor a derecha
T439LX033	Kit para toallero 1/2 x 16, válvula a derecha y detentor a izquierda


T439L

Descrizione

Kit **T439L** per termoarredo composto da valvola micrometrica termostattizzabile e detentore a doppia squadra, cromati lucidi, con attacco posteriore per adattatore tubo rame, plastica o multistrato. Disponibile in versione valvola sinistra e detentore destro oppure valvola destra e detentore sinistro. Rosone in ABS, cromato lucido, codice T175DX011 incluso.

Versioni e codici

Codice	Attacchi	Tipo
T439LX023	1/2" x 16	Valvola sinistra, detentore destro
T439LX033	1/2" x 16	Valvola destra, detentore sinistro

Accessori di completamento

- **T470CX001**: testa termostatica lucida con attacco CLIP CLAP
- **T178C, T179M**: adattatori per il collegamento delle tubazioni



Dati tecnici

- Campo di temperatura: 5÷110 °C
- Pressione massima di esercizio: 10 bar
- Pressione massima differenziale: 1,4 bar

Materiali

- Corpo: ottone UNI EN 12165 CW617N, lucidato e cromato
- Asta di comando monoblocco: acciaio inox
- Tenuta su asta di comando con o-ring: EPDM
- Volantino di manovra: ABS cromato
- Rosone: ABS, cromato lucido

Perdite di carico

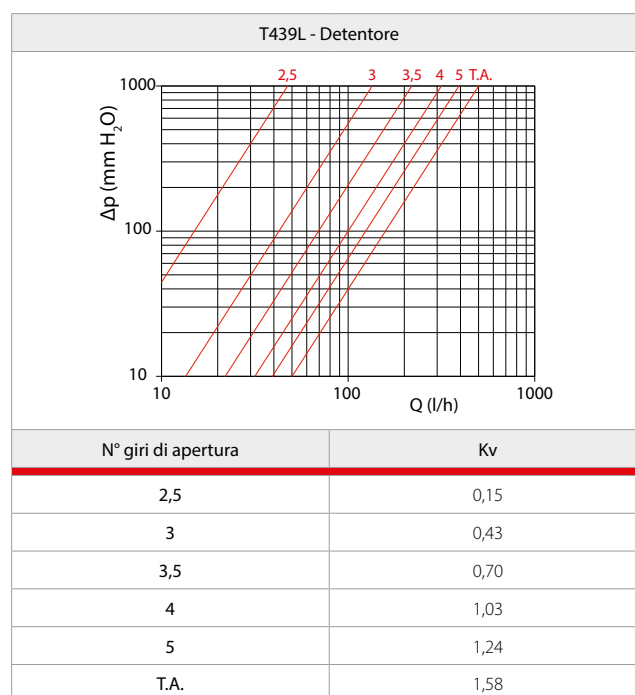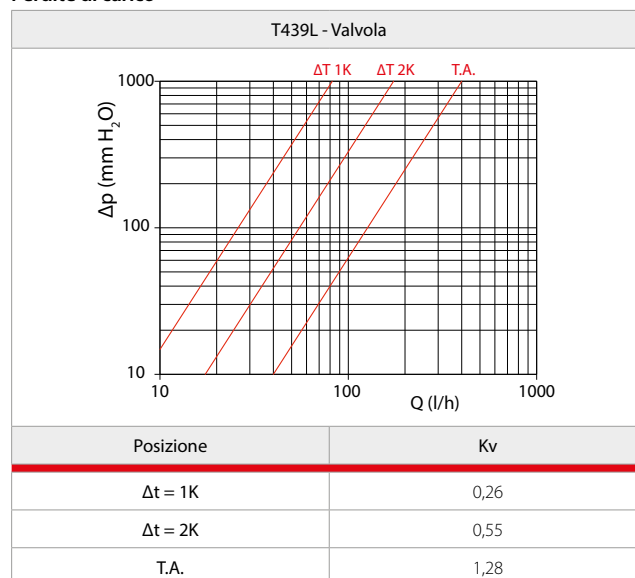


Caratteristiche principali

Regolazione micrometrica

Le valvole micrometriche termostaticabili sono caratterizzate dalla possibilità di effettuare la regolazione micrometrica attraverso la quale è possibile parzializzare l'apertura della valvola funzionante in manuale.

La regolazione micrometrica può essere effettuata rimuovendo il piolo apposito dal volantino manuale, con l'ausilio di un piccolo cacciavite, e rimontandolo nella posizione individuata con il posizionamento della targhetta.

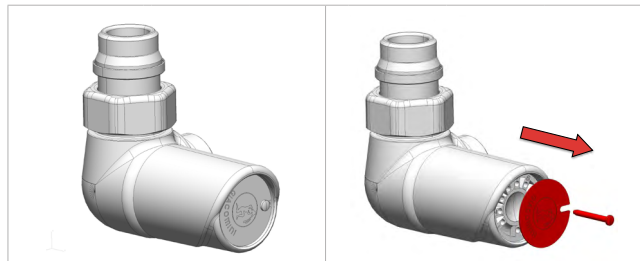


Posizione	2	3	4	6	8
Kv	0,43	0,63	0,81	1,04	1,28

Reversibilità corpo detentore

Prima dell'installazione, utilizzando la chiave P56TY001 è possibile invertire la posizione del vitone termostaticabile e del detentore, sui reciproci corpi valvola. Questa operazione deve essere effettuata solo in casi eccezionali, per evitare il danneggiamento dei componenti in plastica e/o della finitura superficiale dei corpi valvola, durante le fasi di inversione.

In tutti gli altri casi, si consiglia di verificare preventivamente il corretto orientamento della coppia, rispetto alla configurazione dell'impianto sul quale dovrà essere installata.

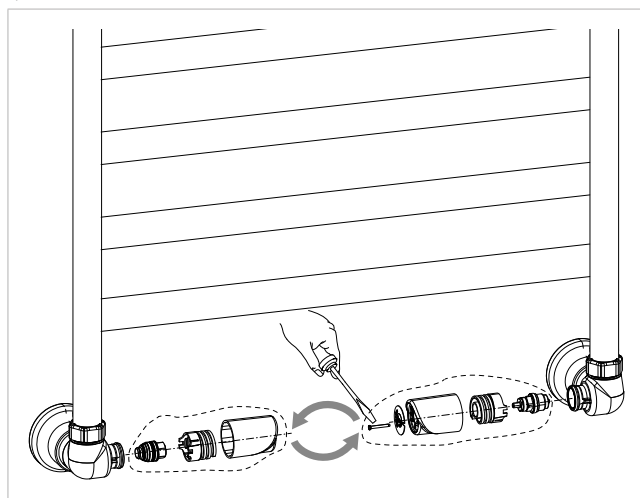


Installazione

Sostituzione del vitone

Avvertenza.

Con testa termostatica installata sul corpo valvola, nel periodo estivo per evitare carichi eccessivi sulla guarnizione di tenuta del vitone termostatico con il conseguente rischio di impuntamenti e bloccaggi, è opportuno posizionare la manopola della testa termostatica nella posizione di massima apertura, contraddistinta dal simbolo ☼.



In caso di malfunzionamento del vitone è possibile sostituire l'anello O-Ring dell'asta, svitando la calotta mediante l'utilizzo di una chiave esagonale da 11 mm.




Se il problema persiste è inoltre possibile sostituire il vitone completo mediante l'utilizzo dell'apposita chiave R400.

R400




Installazione testa termostatica

Prima di montare la testa termostatica sulla valvola, rimuovere il piolo e la targhetta dal volantino manuale (1), smontare il volantino dal corpo valvola mediante semplice rotazione antioraria (2), ed infine asportare la canula (3).

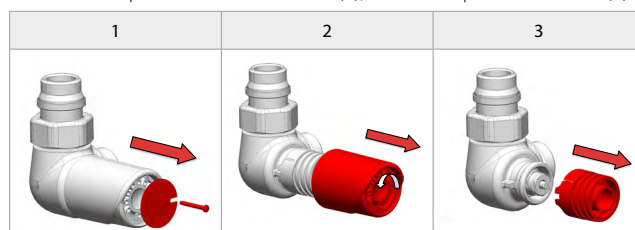

Per agganciarsi correttamente al corpo valvola, la testa termostatica deve essere completamente aperta; una volta eseguito il montaggio, chiudere completamente la testa e riapirla fino alla posizione di taratura desiderata.

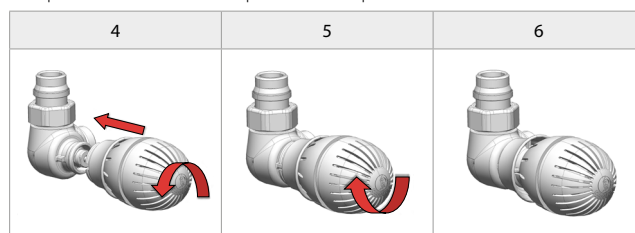


INSTALLAZIONE CONSIGLIATA

INSTALLAZIONE NON CONSIGLIATA
(causa effetto della temperatura del radiatore sulla testa termostatica)

Regolazione testa termostatica:

Posizione	☼	1	2	3	4	5	☼
T [°C]	8	10	15	20	25	30	32

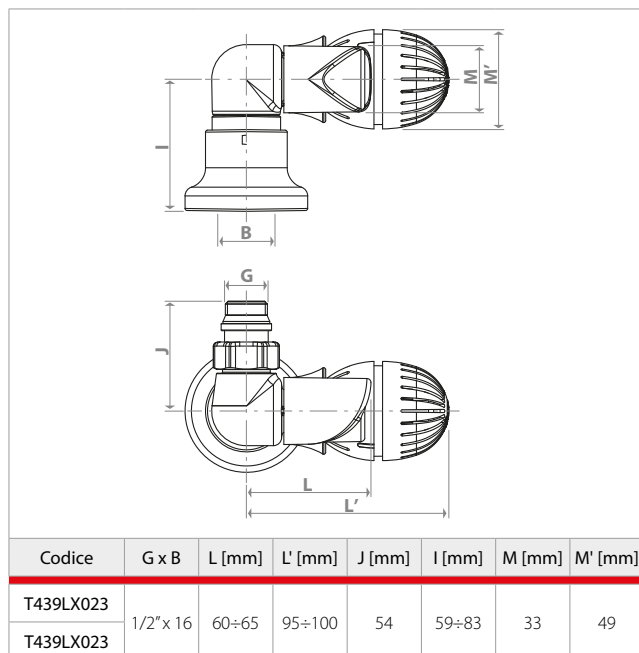**Dimensioni****Testi di capitolato****T439L**

Kit valvola per termoarredo, micrometrica termostattizzabile e detentore a doppia squadra, cromato lucido, con attacco per adattatore tubo rame, plastica o multistrato. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N. Volantino per comando manuale in ABS, cromato lucido. Asta di comando monoblocco in acciaio inox. Tenuta su asta di comando con O-ring in EPDM. Rosone in ABS, cromato lucido, codice T175DX011 incluso. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar. Attacco radiatore 1/2" M con bocchettone autotenuta in EPDM e attacco per adattatori T178C, T179M.

**Avvertenza per la sicurezza**

L'installazione, la messa in servizio e la periodica manutenzione del prodotto devono essere eseguite da personale professionalmente abilitato, in accordo con i regolamenti nazionali e/o i requisiti locali. L'installatore qualificato deve adottare tutti gli accorgimenti necessari, incluso l'utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale, per assicurare la propria incolumità e quella di terzi. L'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose nei confronti dei quali Giacomini S.p.A. non può essere considerata responsabile.

**Smaltimento imballo**

Scatole in cartone: raccolta differenziata carta.
Sacchetti in plastica e pluriball: raccolta differenziata plastica.

**Smaltimento del prodotto**

Alla fine del suo ciclo di vita il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto urbano. Può essere portato ad un centro speciale di riciclaggio gestito dall'autorità locale o ad un rivenditore che offre questo servizio.